

**DE INSTALLATIE IS CONFORM**

Datum(s) van controle: 12/10/2021  
 Verslagnummer: 0695-211012-02\_01

Uitgiftedatum verslag: 12/10/2021

**Identificatie van het erkend organisme en de agent-bezoeker:**

Naam: Technisch Bureau Verbruggen  
 Adres: Nooiveldstraat 109 bus 6, 1200 Brussel  
 T: 016 63 47 45 F: btw.vlaamsbrabant@btwcontroleren.be Ondernemingsnummer: 0406 486.616  
 De agent-bezoeker: nummer 0695

**Identificatie van derden:**

Opdrachtgever: GARMYN GEERT ELEKTRO  
 Adres: EIKSTRAAT 28, 8800 ROESÉLARE  
 Naam eigenaar, uitbater of beheerder: GARMYN GEERT ELEKTRO  
 Adres: MEERLAAN 28, 1910 KAMPENHOUT  
 Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk: GARMYN GEERT ELEKTRO  
 Adres: EIKSTRAAT 28, 8800 ROESÉLARE  
 BTW-nummer: 0895627952

**Identificatie van de elektrische installatie:**

Naam:  
 Adres: MEERLAAN 28, 1910 KAMPENHOUT  
 EAN-code: 541449400001712927  
 Nummer tabel: 15973148  
 Private hoogspanningscabine: Nee  
 Type installatie: Woonruimte

**Gegevens van de controle:**

Type controle volgens Boek 1 - KB 08/09/2019  
 Datum uitvoering van de installatie:

Gelijkvormigheidscontrole voor de ingebruikname - nieuwe installatie (6.4)  
 Vanaf 01/06/2020

**Informatie inhoud controle:**

Afwijking(en) deel 8 Boek 1 - KB 08/09/2019: niet toegepast  
 Ander(e) wettelijk(e) kader(s): n.v.t.

Geen

RE:06\_01-08\_01 09-21  
 Verslagnummer 0695-211012  
 02\_01




**Gegvens van de elektrische installatie:**

Spanning en aard van de stroom: 3 x 400V - N  
 Vondingsleiding hoofdpoort. Type: VFVR - Doorsnede: 4 x 16 crm<sup>2</sup>  
 Type aardelektrode: Ontkennng  
 Aantal borden: 4

Nominale waarde bescherming aansluiting: 25A  
 Type algemene schakelaar: 4P 40A/300mA  
 Type aardverbindingssysteem: TT  
 Aantal stroombanen: 22 + 2 + 12 x 5 (reserve inbegrepen)

**BE-SCHRIJVING:**

- Zie ééndraadsschema's en situatieplannen
- Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 40 A 300 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's
- Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 40 A 30 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's
- Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 40 A 30 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's
- Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 40 A 300 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's

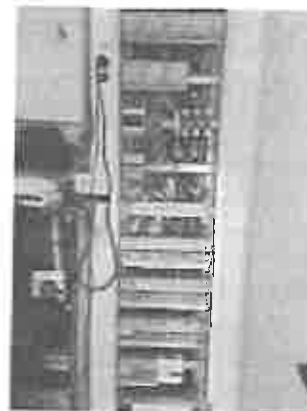

Plaatsaanduiding ondergrondse leidingen: n.v.l.

**Resultaten van de controle:**

**Metingen en beproevingen:**

- Spreekingsweerstand van de aardverbinding: 20 Ohm Waarde van de algemene isolatieweerstand: 4,5 MOhm
- Test van de differentieelstroominrichtingen via teeknop: OK
- Test van differentieelstroominrichtingen via oprekken faultus: OK
- Continuïteit van de beschermingsgeleiders: OK

**Vastgestelde inbreuken:**

Geen

**Opmerkingen:**

- 1 Dit verslag kan gebruikt worden voor verzekering van maximum 40A
- 2 Dit verslag annuleert en vervangt het verslag nr 0695-211012-02

**Besluit van de controle:**



RE06\_01-08\_01-09-21  
 Verslagnummer 0695-211012-02\_01



1. De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie. De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 12/10/2046

- De ééndraadschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.
- De ingangsklemmen van de differentiaalstromrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie werden verzegeld.

De technisch directeur, ir. Bart van Russum

Tijdstip van afwerking:  
agent-bezoeker 0695 i.n. van de technisch directeur  
12/10/21 11:37

**Verwijzing naar de reglementaire voorschriften:**

- 1. De eigenaar, de beheerder of de uitbater van de elektrische installatie is ertoe gehouden:
  - a) voor het onderhoud ervan of voor het laten uitvoeren van dit onderhoud;
  - b) de nodige maatregelen te nemen zodat de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie te allen tijde worden nageleefd;
  - c) de documenten van de elektrische installatie in een dossier te bewaren, ter beschikking te houden van iedere persoon die het mag raadplegen en een kopie van dit dossier ter beschikking van elke eventuele huurder te stellen;
  - d) het dossier van de elektrische installatie aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken;
  - e) onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties;
  - f) de verplichting in het dossier elke niet-belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie te vermelden;
  - g) een gelijkvormigheid controle vóór de ingebruikname op elke belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie door een erkend organisme te laten uitvoeren.

In het kader van de wettelijke opdrachten van de erkende organismen, wordt een kopie van dit verslag tijdens een periode van 5 jaar door het erkend organisme gehouden. Deze kopie wordt ter beschikking gesteld van elke persoon die wettelijk wordt toegezien om het te raadplegen. Voor bijkomende informatie over de reglementaire voorschriften of klachten, is de Algemere Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie ( ) bevoegd voor de erkende organismen.



RE06\_01-08\_01-09-21  
Verslagnummer: 0695-211012-02\_01

